



東芝浴室換気乾燥機(1室用)

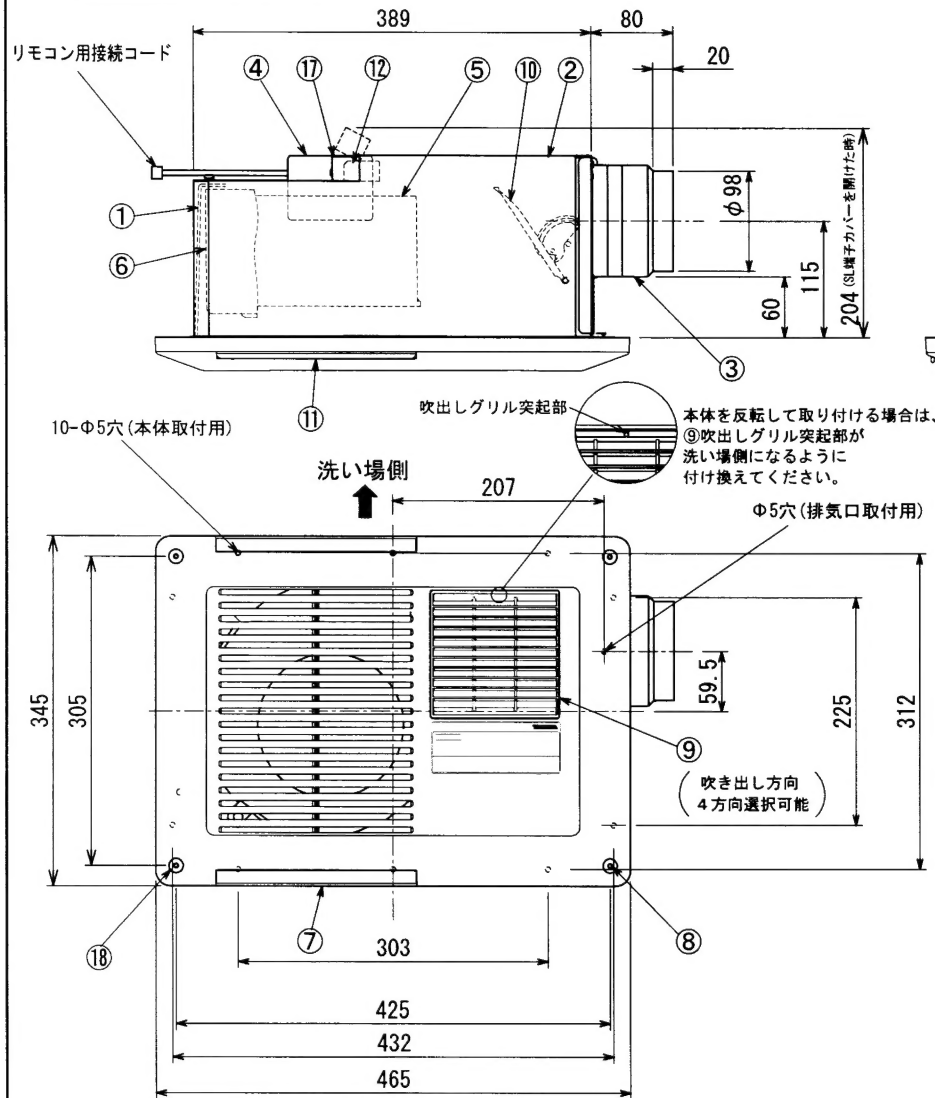


- 付属品
- ・リモコン.....1個
 - ・リモコンコード(5m).....1本
 - ・本体取付ねじ.....6本
 - ・排気口取付ねじ.....1本
 - ・リモコン取付ねじ.....4本

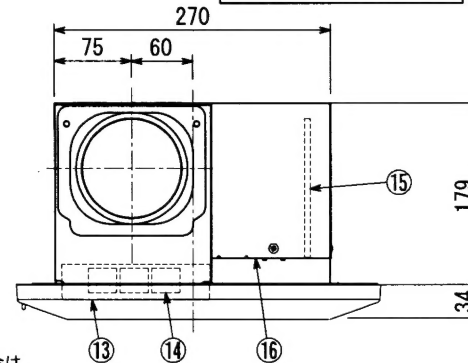

開口面積

本体カバー: 214 cm²

リモコン (同梱)

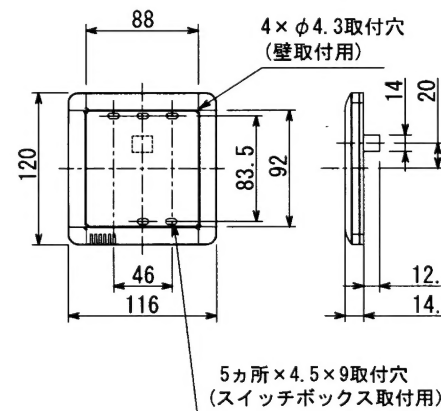


品番	部品名	材質	表面処理	色調(マンセル)
1	本体枠	PP樹脂		
2	本体枠カバー	亜鉛めっき鋼板		
3	排気口	亜鉛めっき鋼板		
4	モーター	4極コンデンサ誘導電動機		
5	羽根	PP樹脂		
6	ケーシング	PP樹脂		
7	本体カバー	ABS樹脂		マンセル 5Y8.9/1
8	本体カバー取付ねじ	SUS304		
9	吹出グリル	PBT樹脂		マンセル 5Y8.9/1
10	ダンパー	PP樹脂		
11	フィルター	ABS樹脂+PPネット		
12	SL端子	300V, 20A		
13	ヒーターケース	PBT樹脂		
14	ヒーター	PTCヒーター(絶縁形) 定格1200W(400W×3本)		
15	制御回路			
16	電装カバー	亜鉛めっき鋼板		
17	SL端子カバー	亜鉛めっき鋼板		
18	ねじカバー(4個)	PP樹脂		マンセル 5Y8.9/1
19	取付枠、天吊金具	亜鉛めっき鋼板	別売部品 DBT-18SS2	

■天井埋込寸法 410×285

(野縁高さは天井材を含め35mm以下)

■天井寸法

本体に取付枠、天吊金具は同梱しておりません。
別売部品DBT-18SS2を手配してください。

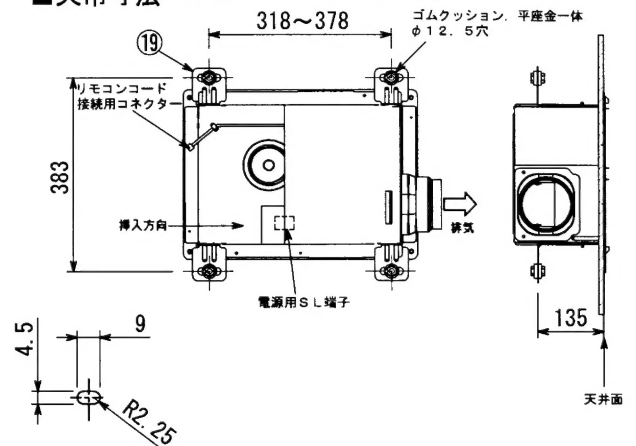

●本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。

東芝キヤリア株式会社		形 名	DVB-18S ₂
作成年月日	H. 21. 4. 1	図面番号	AV004794 (1/2)

■特性表

形名	定格電圧 (V)	機能	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m ³ /h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
						換気	循環		
DVB-18S2	100	予備暖房	50	1390	14.0	-	155	42.5	6.3 (5.4) (本体のみ)
			60	1400	14.1	-	155	42.5	
		乾燥	50	1355	13.5	104	123	40.5	
			60	1360	13.5	104	123	40.5	
		エコ乾燥	50	-※1	-※1	104	123	40.5	
			60	-※1	-※1	104	123	40.5	
		涼風	50	31	0.32	104	123	40.5	
			60	36	0.38	104	123	40.5	


■換気特性

形名	定格電圧 (V)	機能	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	電流 (A)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)
DVB-18S2	100	換気	50	31	0.32	242	38
			60	36	0.38	237	37.5
			50	9	0.10	105	17.5
			60	9.5	0.10	98	16.5
		24時間換気	50	-	-	-	-
			60	-	-	-	-
		停止	50	1.1	-	-	-
			60	1.1	-	-	-

電動機形式	4極2分巻電動機	絶縁抵抗	10MΩ以上(500Vメガ)	耐電圧	AC1000V 1分間	埋込寸法	410×275~285
						絶縁区分	E種

■静圧－風量特性

抵抗曲線はスパイラル管φ100の場合

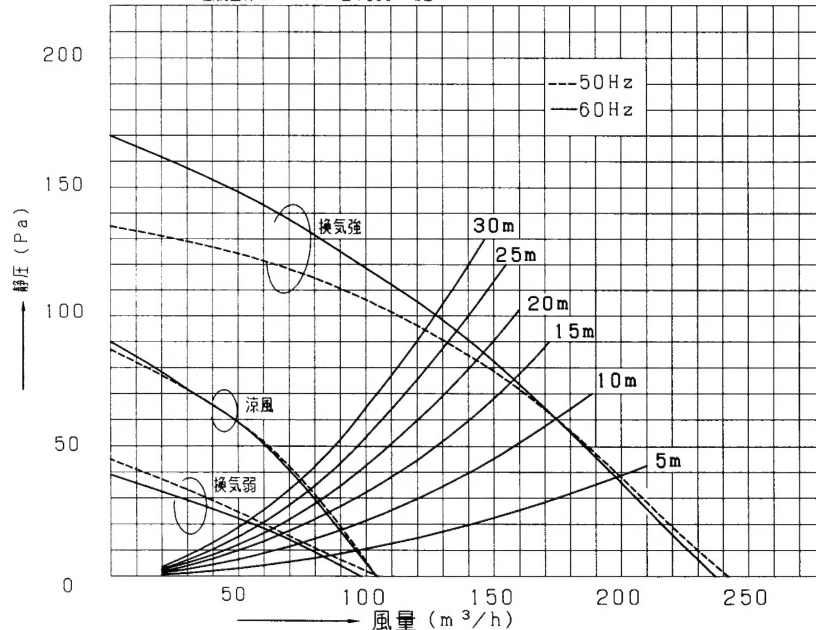

- 特性は、JIS C9603に基づく。
- 消費電力、騒音値は開放(0Pa)時。
- 本仕様は、改良のため変更することがありますのでご了承ください。

※1 エコ乾燥は、ヒータON運転20分+10分、ヒータOFF運転4.5時間となります。
(洗濯物2kg・給気温度20℃・給気湿度60%の場合)
但し、給気温度により消費電力は変わります。

周波数 (Hz)	消費電力 (W)		電流 (A)	
	ヒータON時	ヒータOFF時	ヒータON時	ヒータOFF時
エコ乾燥	50	1355	31	13.5
	60	1360	36	13.5


■ご注意

- 本製品の標準適用サイズは一坪(1600×1600×2200mm)の浴室です。浴室が広くなればなる程、乾燥時間は延長し、暖房効果も減少します。
- 乾燥および暖房効果は外気温および浴室構造(壁・床材・広さ・窓)により異なります。
- 本体を天井の上にのせて取り付けしないでください。
- 腐食性ガスの発生する場所(温泉、プールなど)には取り付けしないでください。
- 地域により防災上での制限(火災予防条例に基づく指導)が異なりますので、所轄の行政官庁または消防署に問い合わせください。

■衣類吊り下げ用パイプの取り付け


左図の位置に市販の衣類吊り下げ用パイプを取り付けます。

- お願い
- パイプを購入されるときは必ず1本あたり4kg以上の重量に耐える不燃性および耐食性のものをご入手してください。
 - パイプの取り付け位置は左図を基準としてください。
(基準の寸法以外で取り付けますと乾燥時間が長くなります)
 - 2本目の衣類吊り下げ用パイプを取り付けていただくと乾燥時間が短くなります。

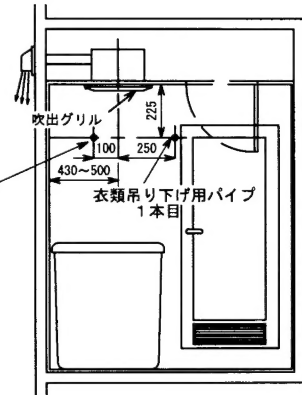

■接続図

※配線図の接続はお客様にて施工してください。

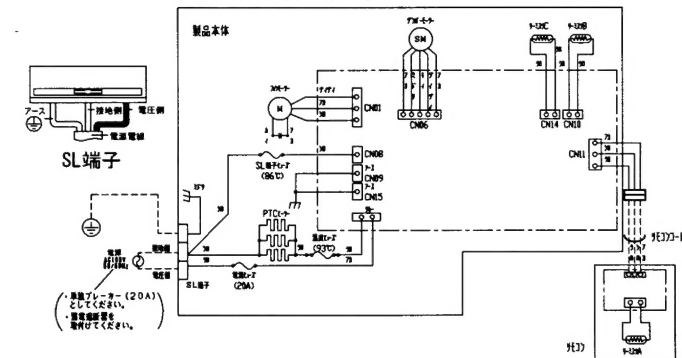

東芝キヤリア株式会社

形名

DVB-18S₂

作成年月日

H. 21. 4. 1

図面番号

AV004794